



PA-SKT REV 6

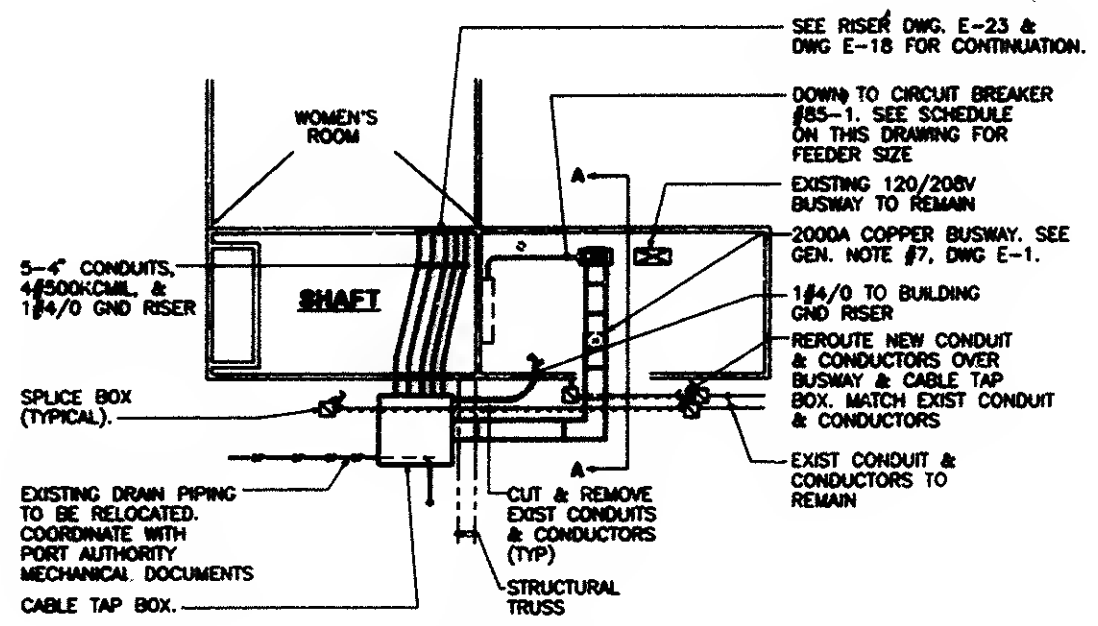


84 WEST PLAN

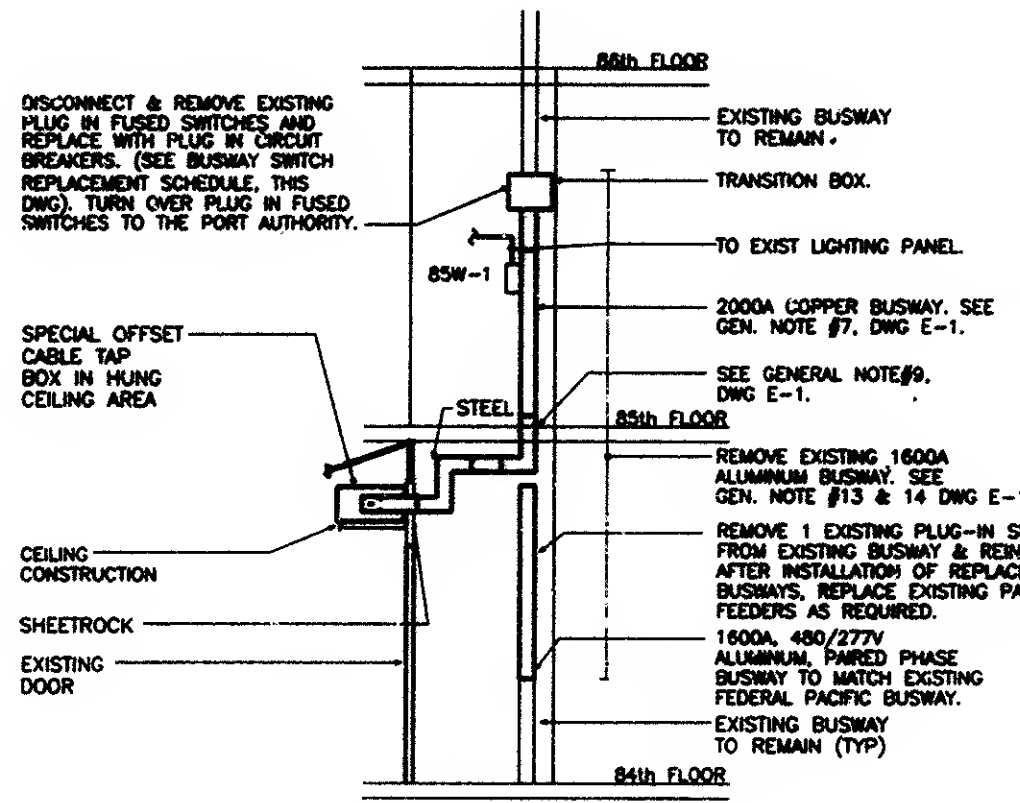


84th FLOOR SECTION A-A & PART RISER

BUSWAY SWITCH REPLACEMENT SCH					
#	EXIST. SW. SIZE	EXIST. FUSE RATING	NEW BREAKER RATING	NEW FEEDER	NEW CUT
85W-1	200A	125A	225AF/125AT	4#1 CU	1 1/2"
86W-1	200A	200A	225AF/200AT	4#3/0 CU	2"
86W-2	200A	125A	225AF/125AT	4#1 CU	1 1/2"
86W-3	200A	200A	225AF/200AT	4#3/0 CU	2"
85W-1	200A	200A	225AF/200AT	4#3/0 CU	2"
85W-2	200A	125A	225AF/125AT	4#1 CU	1 1/2"


NOTES:
1. SEE DRAWING E-1 FOR BUSWAY SCHEDULE & GENERAL NOTES.
2. INTERCEPT EXISTING TENANT FEEDERS, FOR 66TH FLOOR TENANT SPACE AT EXISTING PULLBOXES IN ELEC. CLOS. AND REFEED TO NEW SWITCHES.

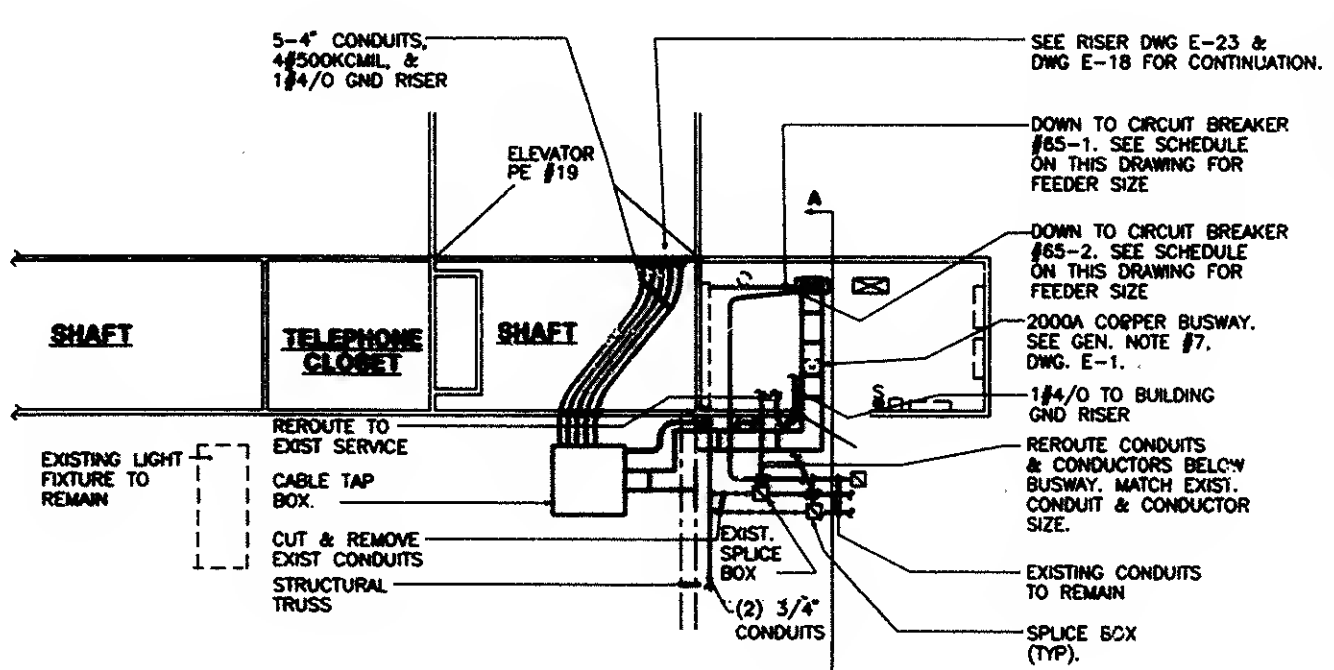

65 WEST PLAN

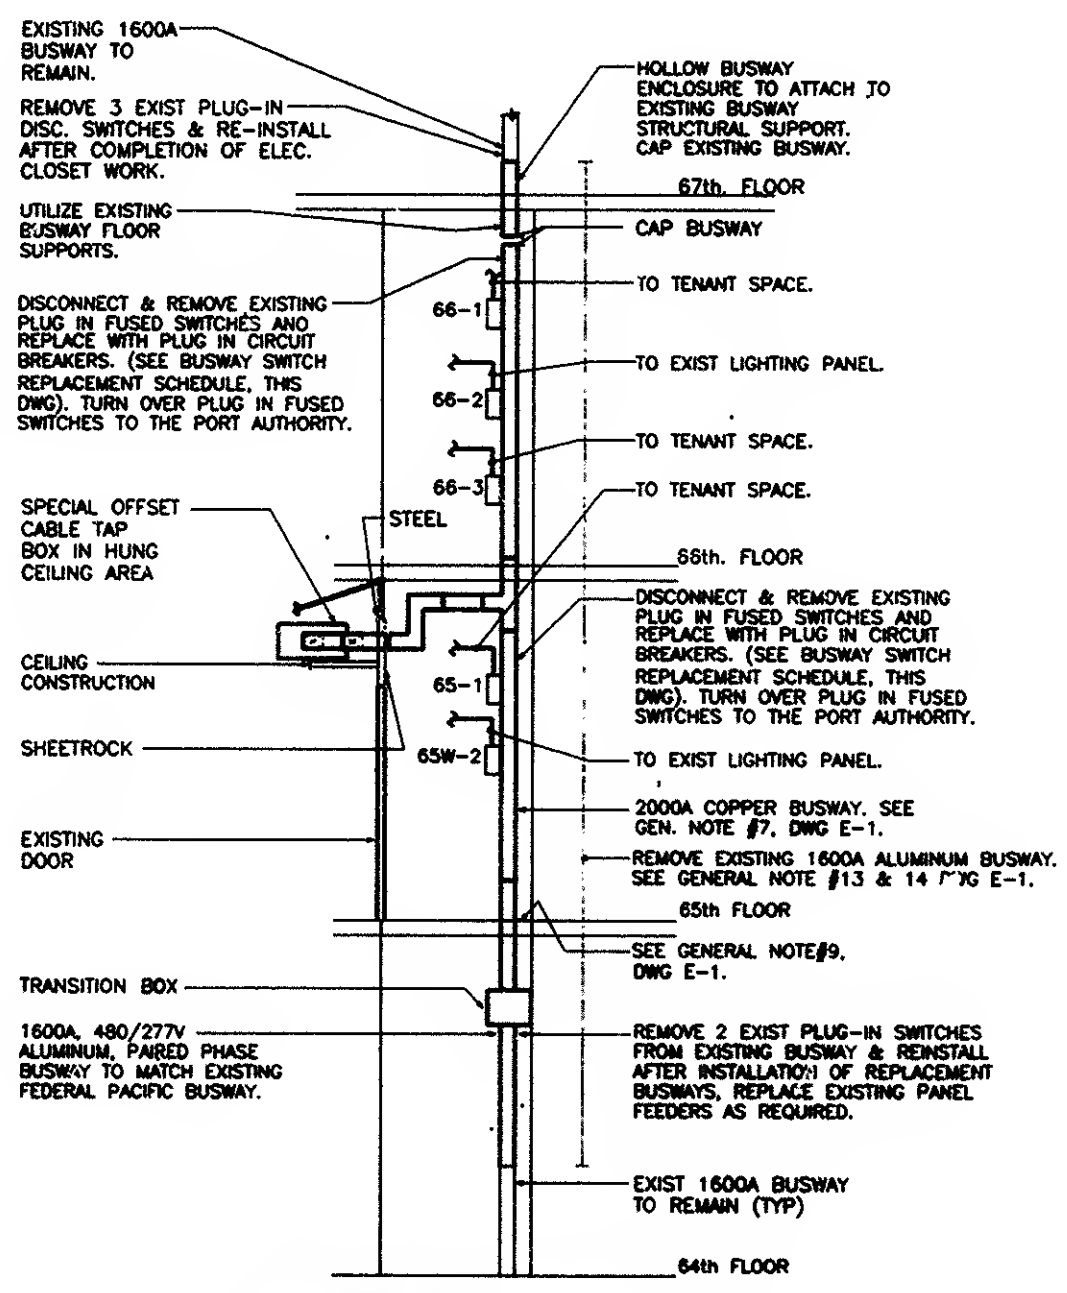

65th FLOOR SECTION A-A & PART RISER

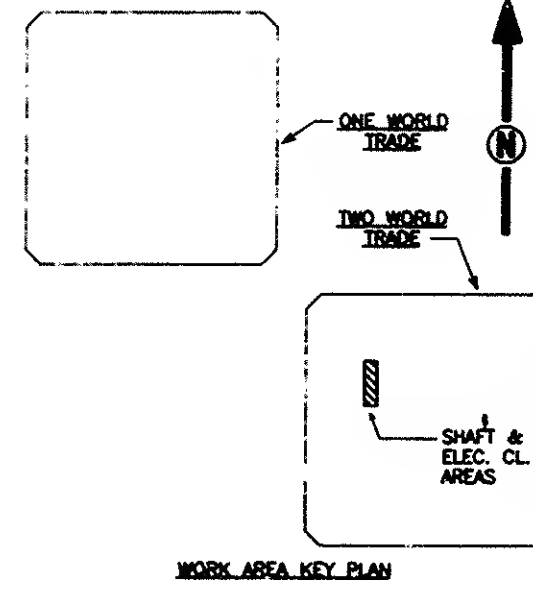

WORK AREA KEY PLAN